

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СНиП П-26-76

Часть II

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Глава 26

КРОВЛИ

Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 г. №226

Глава СНиП П-26-76 «Кровли» разработана ЦНИИпромздания Госстроя СССР с участием ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя, ЦНИИЭПсельстроя Минсельстроя СССР, ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР и ВНИИпроектасбестцемента Минстройматериалов СССР.

С введением в действие главы СНиП П-26-76 утрачивает силу «Инструкция по проектированию рулонных и мастичных кровель зданий и сооружений промышленных предприятий» (СН 394-74).

*Изменение утвержденное постановлением Госстроя СССР от 27 июня 1979 г. № 101 и с 1 января 1980 г. введенное в действие внесено в текст документа, измененные пункты отмечены *.*

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила	СНиП П-26-76
	Кровли	Взамен СН 394-74

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы необходимо соблюдать при проектировании кровель из рулонных, мастичных материалов и из асбестоцементных волнистых листов для зданий и сооружений различного назначения.

Для чердачных покрытий жилых и общественных зданий при технико-экономическом обосновании допускается предусматривать кровли из железобетонных панелей лоткового сечения согласно табл. 1 настоящих Норм.

Материалы, применяемые для кровель и элементов покрытий, на которые нет государственных стандартов, должны отвечать требованиям, предусмотренным техническими условиями или другой нормативно-технической документацией отраслевого значения на эти материалы и настоящими Нормами.

Внесены ЦНИИпромзданий Госстроя СССР	Утверждены постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 г. М 226	Срок введения в действие 1 января 1978 г.
---	--	---

Таблица 1

Вид кровель	Уклоны, %	Воздействия на кровли			
		нагре- вание ¹⁾²⁾ до темпе- ратуры °С, не более	меха- ничес- кие (уда- ры) ³⁾ , кгс-м, не более	щелоч- ных раст- воров ⁴⁾	кислот- ных раство- ров ⁴⁾
1. Из рулонных материалов (рулонные) и мастик, армированных стекломатериалами (мастичные):					
а) с защитным слоем из гравия	0 — ме- нее 10	65	2	Допус- каются ⁵⁾	Допус- каются ⁶⁾
б) с верхним слоем из материалов с крупнозер- нистой или чешуйчатой посыпкой	10-25 ⁷⁾	75	1	Допус- каются ⁸⁾	»

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС <http://www.know-house.ru/>

2. Рулонные с защитным слоем:					
а) из бетонных и армоцементных плит	0 — менее 2,5	65	10	Допускаются	Не допускаются
б) из цементно-песчаного раствора	То же	65	5	»	То же
в) из песчаного асфальтобетона	»	65	5	»	Допускаются
3. Из асбестоцементных волнистых листов	10-33	80	Не допускаются	»	Не допускаются
4. То же, при применении в IVA и IVГ климатических подрайонах	10-20	80	То же	»	То же
5. Из железобетонных панелей лоткового сечения ⁹⁾	5—10	80	5	»	»

¹⁾ Температуру нагревания кровли определяют расчетом (с учетом технологических тепловыделений) по нормам строительной теплотехники и строительной климатологии.

Для снижения температуры нагревания кровли следует применять материалы защитных слоев (например, гравий) светлых тонов.

При воздействии местных источников лучистого тепловыделения соответствующие участки кровель снизу должны защищаться подвесными экранами.

²⁾ На участках покрытий зданий с повышенными тепловыделениями, где по условиям нагревания нельзя применять рулонные, мастичные и асбестоцементные материалы, допускается при соответствующем обосновании предусматривать кровли из стальных листов.

³⁾ Ударные воздействия при работе ломами условно приравниваются к ударам твердых предметов весом 30 кгс с высоты 1 м, при волочении твердых предметов с острыми углами и ребрами — предметов весом 10 кгс, при работе с металлическими лопатами — предметов весом 5 кгс, при работе с деревянными лопатами — предметов весом 1 кгс.

⁴⁾ Предусматривается возможность воздействия на кровли переодически увлажняющихся производственных выделений, содержащих агрессивные среды.

⁵⁾ Мастики должны содержать добавки с учетом примеч. 3 к табл. 3.

⁶⁾ Гравий, применяемый для защитного слоя должен быть из изверженных пород, стойких к воздействию растворов кислот.

⁷⁾ На участках кровель с уклоном более 25%, допускаемых в исключительных случаях, при длине ската более 1,5 м необходимо предусматривать применение более теплостойких мастик (по табл. 3 для устройства мест примыканий) и закрепление водоизоляционного ковра толивыми гвоздями размером 2×25 мм (ГОСТ 4029-63) через 200 мм к деревянным антисептированным рейкам которые необходимо заделывать в основания под кровлю с учетом ширины закрепляемых рулонных материалов и необходимости укладки их с нахлесткой по скату кровли не менее 70 мм.

⁸⁾ По водоизоляционному коври необходимо предусматривать нанесение мастик в соответствии с п. 2.12.

⁹⁾ Для панелей должны применяться бетоны марок: по водонепроницаемости — В-6 — В-10, по морозостойкости — не менее М_{рз} 200 (ГОСТ 4795-68, ГОСТ 4800-69).

При применении панелей лоткового сечения из бетонов марки по водонепроницаемости В-6 необходимо предусматривать окраску лицевой поверхности панелей одним из следующих составов:
видной суспензией тиокола Т-50 толщиной 1 мм;

раствором каирита НТ толщиной 1 мм;
 битумно-бутилкаучуковой мастикой МББ-Х-120 толщиной 2 мм.
 В местах пропуска вентиляционных блоков, труб и другого инженерного оборудования железобетонные панели лоткового сечения должны иметь отверстия с обрамлением, выступающим на высоту не менее 100 мм.

1.2. Выбор вида кровель следует производить по табл. 1 в зависимости от их уклонов, принимаемых с учетом норм проектирования соответствующих зданий и сооружений, районов строительства и воздействий на кровли.

Кровли из рулонных и мастичных материалов предпочтительно применять на уклонах до 2,5 %; предусматривать такие кровли на уклонах более 12% допускается при соответствующем обосновании.

1.3. В рабочих чертежах кровель необходимо указывать:

конструкцию кровли, наименование и марки материалов и изделий со ссылками на государственные стандарты или технические условия;

величину уклонов, места установки водосточных воронок и расположение деформационных швов;

детали кровель в местах установки водосточных воронок и примыкании к стенам, парапетам, вентиляционным и лифтовым шахтам, карнизам и другим конструктивным элементам.

В рабочих чертежах строительной части проекта должно быть указано на необходимость разработки мероприятий по противопожарной защите и по контролю за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

1.4. На покрытиях с несущими стальными профилированными настилами не допускается установка аппаратов и оборудования со сгораемыми материалами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами.

2. КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Конструкции кровель из рулонных и мастичных материалов в зависимости от уклонов и применяемых материалов следует предусматривать согласно табл. 2.

Таблица 2

Укло- н кров- ли %	Вид кров- ли	Тип кров- ли	Основной водоизоляционный ковер	Защитный слой по верху водоизоляционного ковра
0 - менее 2,5	Рулонная	К-1	4 слоя на дегтевой мастике: а) толя гидроизоляционного с покровной пленкой марки ТГ-350 или ТГ-300 (ГОСТ 10999-76) б) толя гидроизоляционного антраценового марки гидроизоляционного ТАГ-350	Слой гравия на дегтевой мастике в соответствии с п. 2.10
		К-1А	Те же	Для кровель, заполняемых водой, — слой гравия толщиной 20 мм на дегтевой мастике
		К-2	4 слоя на битумной мастике: а) гидроизола марок ГИ-Г, ГИ-К (ГОСТ 7415-74* б) рубероида антисептированного дегтевого марки РМД-350 в) толя гидроизоляционного с покровной пленкой марки ТГ-350 или ТГ-300 (ГОСТ 10999-76) г) толя гидроизоляционного антраценового марки гидроизоляционного ТАГ-350	Слой гравия на дегтевой или антисептированной битумной мастике
		К-2А	То же	Для кровель, заполняемых водой, — слой гравия толщиной 20 мм на дегтевой или антисептированной битум-

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС <http://www.know-house.ru/>

0 - менее 2,5	Рулонная	К-3	4 слоя стеклорубероида марки С-РМ (ГОСТ 15879—70) на битумной мастике	Слой гравия на антисептированной битумной мастике
		К-3А	4 слоя на антисептированной битумной мастике: а) рубероида с эластичным покровным слоем марки Р ₃ М-350 б) рубероида антисептированного дегтевого марки РМД-350 в) рубероида кровельного с мелкозернистой посыпкой марок РКМ-350Б, РКМ-350В (ГОСТ 10923-76) г) рубероида подкладочного с пылеватой посыпкой марок РПП-350Б, РПП-350В (ГОСТ 10923—76)	То же
		К-4	5 слоев на дегтевой мастике: а) толя гидроизоляционного с покровной пленкой марки ТГ-350 или ТГ-300 (ГОСТ 10999—76) б) толя гидроизоляционного антраценового марки гидроизоляционного ТАГ-350	Для эксплуатируемых кровель — в соответствии с п. 2.11
0 - менее 2,5	Рулонная	К-4А	5 слоев на антисептированной битумной мастике: а) гидроизола марок ГИ-Г, ГИ-К (ГОСТ 7415-74*) б) рубероида антисептированного дегтевого марки РМД-350	Для эксплуатируемых кровель — в соответствии с п. 2.11
		К-5	4 слоя битумной или битумно-резиновой мастики с четырьмя армирующими прокладками из стеклохолста марок ВВ-Г, ВВ-К или из стеклосетки марок ССС, СС-1	Слой гравия на антисептированной битумной мастике или битумно-резиновой мастике
2,5 - менее 10	Рулонная	К-6	3 слоя на дегтевой мастике: а) толя гидроизоляционного с покровной пленкой марки ТГ-350 или ТГ-300 (ГОСТ 10999—76) б) толя гидроизоляционного антраценового марки гидроизоляционного ТАГ-350 в) рубероида антисептированного дегтевого марки РМД-350	Слой гравия на дегтевой или битумной мастике
		К-7	3 слоя на битумной мастике: а) стеклорубероида марки С-РМ (ГОСТ 15879—70) б) рубероида с эластичным покровным слоем марки Р ₃ М-350 в) рубероида кровельного с мелкозернистой посыпкой марок РКМ-350Б, РКМ-350В (ГОСТ 10923-76) г) рубероида подкладочного с пылеватой посыпкой марок РПП-350Б, РПП-350В (ГОСТ	Слой гравия на битумной мастике

10 - 25	Масличная	10923—76)		
	Масличная	К-8	3 слоя битумной или битумно-резиновой мастики с четырьмя армирующими прокладками из стеклохолста марок ВВ-1, ВВ-К или из стеклосетки марок ССС, СС-1	Слой гравия на битумной или битумно-резиновой мастике
	Рулонная	К-9	2 слоя (нижних) на битумной мастике: а) стеклорубероида марки С-РМ (ГОСТ 15879—70) б) рубероида с эластичным покровным слоем марки Р ₃ М-350 в) рубероида подкладочного антисептированного дегтевого марки РПД-300 г) рубероида кровельного с мелкозернистой посыпкой марок РКМ-350Б, РКМ-350В (ГОСТ 10923-76) д) рубероида подкладочного с пылевой посыпкой марок РПП-350Б, РПП-350В (ГОСТ 10923—76) е) рубероида подкладочного с мелкозернистой посыпкой марок РПМ-300А, РПМ-300Б, РПМ-300В (ГОСТ 10923—76) ж) пергамина кровельного марок П-350, П-300 (ГОСТ 2697—75) 1 слой (верхний) на битумной мастике: а) стеклорубероида марок С-РК, С-РЧ (ГОСТ 15879—70) б) рубероида с крупнозернистой посыпкой антисептированного дегтевого марок РКД-420, РКД-350 в) рубероида с цветной посыпкой марки РКЦ-420 г) рубероида с эластичным покровным слоем и крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой марки Р _а К-420 или Р ₃ Ч-350 г) рубероида кровельного с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой марок РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В, РКЧ-350Б, РКЧ-350В, (ГОСТ 10923—76)	В ендовах — слой гравия по ширине усиления водоизоляционного ковра в соответствии с п. 2.3
Масличная	К-10	2 слоя битумной или битумно-резиновой мастики, армированных двумя прокладками из стеклохолста марок ВВ-Г, ВВ-К или из стеклосетки марок ССС, СС-1; 1 слой (верхний) из рубероида с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (в соответствии с типом кровли К-9) на битумной или	В ендовах — слой гравия по ширине усиления основного водоизоляционного ковра	

Рулонная		битумно-резиновой мастике	
	К-11	2 слоя (нижних) наплавленного рубероида марки РМ-500-2; 1 слой (верхний) наплавленного рубероида марки РК-500-2 или РК-420-1	То же
	К-12	1 слой (нижних) наплавленного рубероида марки РМ-500-2; 1 слой (средний) наплавленного рубероида марки РМ-420-1 или РМ-350-1; 1 слой (верхний) наплавленного рубероида марки РК-500-2 или РК-350-1	В ендовах — слой гравия по ширине усиления основного водоизоляционного ковра

Примечания: 1. Следует предусматривать грунтовку стеклосетки раствором битума пятой марки в керосине, приготовленном в соотношении по весу 1:2. В мастичных кровлях, армированных стеклосеткой, допускается уменьшать на один слой число слоев мастики и армированных прокладок.

2. В кровлях типа К-9 не следует применять подкладочный рубероид и пергамин по основанию из теплоизоляционных материалов (без устройства стяжки).

3. Кровля типов К-1 — К-5 на фонарях должны состоять из трехслойного водоизоляционного ковра и защитного слоя из гравия.

4. Необходимо предусматривать окраску кровель типов К-9 — К-12 краской БТ-177 (ГОСТ 5631—70*), если их верхний слой не имеет рубероида с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. В проекте следует указывать, что окраску необходимо возобновлять через 2—3 года.

5. Для жилых зданий, возводимых в I и II климатических районах, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании на уклонах 2—3% проектировать кровли по типу К-9, предусматривая 3 нижних слоя из указанных материалов и 1 верхний слой из стеклорубероида марки С-РК или из рубероида с цветной посыпкой марки РКЦ-420 или из рубероида с крупнозернистой посыпкой марок РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В.

6. Кровли, заполняемые водой, допускается предусматривать в соответствии с расчетом на теплоустойчивость в районах со среднемесячной температурой июля 25° С и выше.

2.2. Мастики для устройства кровель следует назначать в зависимости от района строительства, вида и уклона кровель в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Районы строительства	Мастика	Марки мастик для устройства			
		участков кровель с уклоном %			мест примыканий
		менее 2,5	2,5 — менее 10	10 — 25	
Севернее географической широты 50° для европейской и 53° для азиатской частей СССР	Дегтевая горячая (ГОСТ 3580—67)	МДК-Г-50	МДК-Г-60	Не допуск.	МДК-Г-70
	Битумная горячая (ГОСТ 2889—67)	МБК-Г-55	МБК-Г-65	МБК-Г-75	МБК-Г-85
	Битумно-резиновая горячая	МБР-Г-55	МБР-Г-65	МБР-Г-75	МБР-Г-85
	Битумная холодная	МБК-Х-65		Не допускается	
	Битумно-латексно-	БЛК-Х-65		То же	

Южнее районов	этих	кукерсоль- ная холодная	БК-Х-65		То же	
		Битумно- кукерсоль- ная холодная	МДК-Г-60	МДК-Г-70	Не допуска- ется	МДК-Г-80
		Дегтевая горячая (ГОСТ 3580—67)	МБК-Г-65	МБК-Г-75	МБК-Г-85	МБК-Г- 100
		Битумная горячая (ГОСТ 2889—67)	МБР-Г-65	МБР-Г-75	МБР-Г-85	МБР-Г- 100
		Битумно- резиновая горячая				
		Битумная холодная	МБК-Х-75		Не допускается	
		Битумно- латексно- кукерсоль- ная	БЛК-Х-75		То же	
		холодная	БК-Х-75		То же	

Примечания: 1. Цифра в марке мастик обозначает температуру ее теплостойкости, °С.

2. Горячие и холодные битумные мастики для наклейки неантисептированных рубероидов (на картонной основе) на кровлях с уклоном до 2,5 % должны быть антисептированы путем добавки кремнефтористого (ГОСТ 87—66*) или фтористого (ГОСТ 2871—75) натрия в количестве 4—5% от веса битума (либо путем добавки других фунгицидов), в качестве наполнителя для таких мастик должен применяться низкосортный асбест. В состав холодных битумно-латексно-кукерсольных и битумно-кукерсольных мастик вводить антисептирующие добавки не требуется.

3. Битумные мастики, применяемые для кровель с уклоном до 10%, и на которые возможно воздействие щелочной среды, должны содержать добавки из хлорсульфополиэтиленового лака в количестве 3—5% (в пересчете на сухое вещество) веса битума и тонкомолотые наполнители из карбонатных пород (мела, известняка).

4. Не допускается применение дегтевых и холодных (на растворителях) битумных мастик для кровель, выполняемых по пенополистерольным, минераловатным, стеклопластовым плитам и композиционным утеплителям с применением пенополистерола.

5. Холодные мастики не допускается применять для наклейки рубероидов с основой из стекломатериалов.

6. Для кровель с переменным уклоном (например, в покрытиях с сегментными фермами) марку мастики назначают по наибольшему значению уклона кровли.

Слой горячей мастики в водоизоляционном ковре должны иметь толщину 2 мм, а холодной — 1 мм.

2.3. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных кровельных материалов (при рулонных кровлях) или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм. В ендовах кровель типов К - 9 — К-12 необходимо предусматривать устройство защитного слоя в соответствии с п. 2.10 по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС <http://www.know-house.ru/>

2.4. Конек кровли (при уклоне 2,5% и более) должен быть усилен на ширину 0,25 м с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

2.5. В местах примыкания кровель к стенам, шахтам, фонарям, деформационным швам слою основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую или чешуйчатую посыпку), а в мастичных кровлях—тремя слоями мастики, армированных стекломатериалами (поверхность примыкания должна быть окрашена краской БТ-177 по ГОСТ 5631-70*).

Для слоев дополнительного водоизоляционного ковра следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью согласно табл. 3.

Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 450 мм должны быть заведены на их верхнюю грань; при большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закреплять к вертикальным поверхностям в соответствии со схемами деталей в прил. 6.

Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков оцинкованной кровелькой сталью или парапетными плитами. Необходимо предусматривать заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

2.6. Карнизные участки кровель при наружном водоотводе должны быть усилены двумя слоями водоизоляционного ковра на ширину не менее 400 мм; на участках карнизов, выходящих за пределы наружной грани стен, уклон кровли должен быть не менее чем на примыкающей к карнизу плоскости кровли.

2.7. Для пропуска через кровли труб, шахт крышных вентиляторов и других устройств на несущие плиты или настилы покрытий следует устанавливать стальные патрубки высотой не менее 300 мм с фланцами или железобетонные стаканы. Эти места должны быть усилены двумя слоями водоизоляционного ковра и защищены зонтом из оцинкованной стали согласно рис. 3 приложения 6.

2.8. В местах пропуска анкерных болтов следует предусматривать подъем основания под кровлю для заделки слоев основного и дополнительного водоизоляционного ковра так же, как и в местах примыкания кровли к выступающим конструктивным элементам или усиление слоем герметизирующей мастики.

2.9. Для защитных фартуков, компенсаторов в деформационных швах, элементов наружных водостоков, отделки парапетов и свесов карнизов следует предусматривать:

оцинкованную кровельную сталь толщиной 0,5-0,8 мм (ГОСТ 7118—54** и ГОСТ 8075—56**). Для защитных фартуков допускается применение профилированных листов из полиэфирных стеклопластиков толщиной 2 мм;

оцинкованные кровельные гвозди К-3,5x40 (ГОСТ 4030-63);

стальные полосы 4x40 мм (ГОСТ 103—76) оцинкованные или с противокоррозионной окраской — для крепления водоизоляционного ковра и защитных фартуков к бетонным поверхностям;

герметизирующие мастики: АМ-0,5, эластосил 11-06, УТ-31, УТ-32 и др. Сверху мастика должна быть защищена цементным раствором или окрашена краской БТ-177 (ГОСТ 5631—70*).

2.10. Гравий по ГОСТ 8268—74* для защитного слоя кровель должен быть сухим, обеспыленным, иметь зерна размером 5—10 мм и марку по морозостойкости не ниже 100, а в районах строительства со среднесуточной температурой до минус 35° С — не ниже 75. Допускается применение для защитного слоя каменной крошки, соответствующей указанным требованиям.

Толщина защитного слоя из гравия должна составлять 10 мм, а на кровлях покрытий с применением металлического профилированного чистила (при уклоне кровли до 125%) и на кровлях, заполняемых водой, — 20 мм.

Для защитного слоя из гравия необходимо предусматривать горячую мастику. Толщина слоя мастики должна быть не более 2 мм, а на кровлях, заполняемых водой, — 3 мм.

Битумная и битумно-резиновая мастики для устройства защитного слоя кровель типов К-2 — К-3А, К-4А, К-6 должны быть антисептированы (против прорастания) добавками порошковых гербицидов: монурона или симазина (ГОСТ 15123—69) в количестве 0,3—0,5% или аминной, натриевой соли 2,4Д в количестве 1—1,5% веса битума.

2.11. Защитные слои эксплуатируемых кровель следует предусматривать из бетонных, армоцементных и других плит, из цементно-песчаного раствора или песчаного асфальтобетона толщиной не менее 30 мм: марка по морозостойкости материалов защитных слоев должна быть не ниже 100.

На участках кровель, предназначенных для производственных целей (участки уборки производственной пыли, монтажные площадки и т.п.), необходимо предусматривать защитные слои из цементно-песчаного раствора, песчаного асфальтобетона и плитных материалов, укладываемых на цементно-песчаном растворе. В защитном слое необходимо предусматривать температурно-усадочные швы шириной 10 мм (не более чем через 1,5 м во взаимно перпендикулярных направлениях), дополняемые герметизирующими мастиками.

На эксплуатируемых кровлях, предназначенных для соляриев, спортивных площадок и т.п., защитный слой следует предусматривать из плит по слою кварцевого песка толщиной не менее 30 мм.

По поверхности основного водоизоляционного ковра кровель К-4 и К-4А необходимо предусматривать нанесение сплошного слоя горячей кровельной мастики толщиной 2 мм. Битумные мастики следует антисептировать против прорастания согласно п. 2.10.

Конструкцию проходов к эксплуатируемым участкам кровель следует принимать по аналогии с конструкцией эксплуатируемых кровель либо предусматривать для проходов деревянные решетчатые настилы.

2.12. При возможном воздействии щелочных производственных выделений на участках кровель с уклоном 10% и более по водоизоляционному ковра необходимо предусматривать нанесение мастики кровлелит, гуммировочного состава

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС <http://www.know-house.ru/>

на основе наирита НТ или состава на основе хлорсульфированного полиэтилена и битума в соотношении 1:2. Толщина щелочестойкого слоя должна составлять 0,5 мм.

2.13. На кровлях, заполняемых водой, у мест подачи воды необходимо предусматривать деревянные или металлические щиты, предохраняющие кровлю от непосредственного воздействия струи воды.

РЕШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ И ВЫБОР ТИПОВ КРОВЕЛЬ

2.14. Конструктивные элементы покрытий и типы кровель из рулонных материалов и мастик, армированных стекломатериалами, следует принимать в соответствии с прил. 2.

2.15. Комплексные плиты, панели и монтажные блоки покрытий повышенной строительной готовности должны иметь не менее одного слоя водоизоляционного ковра.

2.16. В качестве основания под кровлю должны предусматриваться конструктивные элементы покрытий без стяжек по их поверхности:

а) теплоизоляционные слои типов Т-1 — Т-7, Т-9, Т-10, Т-16 (согласно прил. 4) в покрытиях типов П-1 — П-3;

б) ровные поверхности несущих плит в покрытиях типов П-5 — П-8.

Допускается предусматривать выравнивание поверхности железобетонных плит цементно-песчаным раствором марки 50 толщиной 10 мм (тип стяжки С-1) в покрытиях типа П-5.

2.17. По теплоизоляции из перлитобитумных (типа Т-8), легкобетонных, фибролитовых плит, плит из пеностекла (типа Т-11) и из бетонов (например, крупнопористого керамзитобетона) монолитной кладки (типа Т-12) допускается предусматривать стяжку из цементно-песчаного раствора марки 50 толщиной 15 мм (тип стяжки С-2).

2.18. По засыпным утеплителям (типа Т-15), применение которых допускается только на органических площадях покрытий построечного выполнения, необходимо предусматривать стяжку из цементно-песчаного раствора повышенной жесткости (осадка конуса до 30 мм) марки 100 толщиной 25 мм (тип стяжки С-3).

2.19. При необходимости производства работ в зимних условиях для приготовления цементно-песчаного раствора следует предусматривать применение керамзитового песка с добавлением поташа в количестве 10—15% веса цемента; раствор должен быть марки 100.

В осенне-зимний период по монолитным и плитным утеплителям допускается предусматривать стяжку из песчаного асфальтобетона толщиной 15 мм (прочностью на сжатие не ниже 8 кгс/см^2 при 50°C); для приготовления асфальтобетона должен применяться битум с содержанием парафина не более 3,5%; теплостойкость песчаного асфальтобетона должна превышать максимальную температуру воздуха в районе строительства не менее чем в 2 раза. Стяжки из песчаного асфальтобетона не допускается предусматривать при уклонах кровель более 25%, по засыпным и сжимаемым утеплителям, при пакляке рулонных материалов на холодных кровельных мастиках.

В стяжках следует предусматривать температурно-усадочные швы шириной до 5 мм, разделяющие поверхность стяжки из цементно-песчаного раствора на участки размером не более $6 \times 6 \text{ м}$, а из песчаного асфальтобетона — на участки не более $4 \times 4 \text{ м}$; в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть $3 \times 3 \text{ м}$. Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться над торцовыми швами несущих плит и над температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции.

2.20. По температурно-усадочным швам в стяжках, теплоизоляционных материалах монолитной укладки и над торцовыми стыками несущих плит (неутепленных или комплексных утепленных) должна предусматриваться укладка полос шириной 150 мм из рубероида с посыпкой (например, марки РКЧ-350В, РПП-300В и др.) и точечная приклейка их с одной стороны шва.

Под торцовыми стыками каркасных асбестоцементных плит (в покрытиях типа П-7) и плит из армированных легких бетонов с отверстиями (в покрытиях типа П-8) перед укладкой полос из рубероида следует предусматривать закрепление с одной стороны стыка полос из оцинкованной кровельной стали шириной 100 мм. Необходимо предусматривать заделку этих стыков теплоизоляционными материалами до низа вентилируемых прослоек или каналов.

2.21. У мест примыканий кровель к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам основанием под водоизоляционный ковер должны служить ровные вертикальные поверхности конструкций и переходные наклонные бортики (под углом 45°) высотой не менее 100 мм из теплоизоляционных материалов, применяемых в качестве основания под кровлю, либо из легкого бетона марки 50, цементно-песчаного раствора, песчаного асфальтобетона. Стены из кирпича и блоков в этих местах выравнивают цементно-песчаным раствором марки 50.

2.22. По поверхности основания из бетона или цементно-песчаного раствора должна предусматриваться огрунтовка:

раствором битума пятой марки в керосине или соляровом масле в соотношении (по весу от 1:2 до 1:3 при устройстве кровель на битумных мастиках;

раствором каменноугольного пека в бензоле или антраценовом масле в соотношении (во весу) от 1:2 до 1:3 при устройстве кровель на дегтевых мастиках.

2.23. Теплоизоляционный слой должен предусматриваться в соответствии с теплотехническим расчетом, приложениями 2, 4 и может быть из негоряемых, трудногоряемых и сгораемых материалов.

В вентилируемых и чердачных покрытиях теплоизоляционный слой должен быть из негоряемых или трудногоряемых материалов; при этом основание под теплоизоляционным слоем должно быть из негоряемых материалов.

Влажность теплоизоляционных материалов не должна быть более предусмотренной главой СНиП по строительной теплотехнике.

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС <http://www.know-house.ru/>

2.24. Пароизоляцию (для предохранения теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения проникающей из помещения влагой) следует предусматривать в соответствии с расчетом по главе СНиП по строительной теплотехнике и прил. 5.

2.25. В местах примыкания покрытий к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие, пароизоляция должна продолжаться на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов пароизоляция должна перекрывать края металлического компенсатора.

2.26. Деформационные швы у перепадов высот зданий должны иметь компенсаторы и фартуки из оцинкованной кровельной стали. Конструкция деформационных швов должна обеспечивать непротекание кровли при температурно-осадочных деформациях зданий.

В деформационных швах со вставками следует применять несгораемые (минерало-ватные и др.) утеплители.

2.27. В проектах покрытий зданий с металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из сгораемых и трудносгораемых материалов необходимо предусматривать заполнение пустот ребер настилов на длину 250 мм несгораемым материалом (минеральной ватой и т.п.) в местах примыканий настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы. В местах расположения наружных пожарных лестниц следует предусматривать наружные стояки-трубопроводы (не заполненные водой) диаметром условного прохода 80 мм, оборудованные соединительными головками ГМ-80 (ГОСТ 2217—76) на верхнем и нижнем концах стояка.

2.28. В местах перепадов высот на пониженных участках кровель (при наружном неорганизованном водостоке) следует предусматривать защитный слой в соответствии с п. 2.11 настоящих Норм на ширину не менее 0,75 м.

3. КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ

КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Конструкции кровель в зависимости от уклонов и применяемых асбестоцементных волнистых листов следует предусматривать по табл. 4.

Таблица 4*

Уклон кровли, %, не менее	Вид кровли	Тип кровли	Применяемые материалы	Расчетный пролет между опорами листов, мм, не более
10	Асбестоцементная мастичная	К _л -1	Асбестоцементные волнистые листы унифицированного профиля типов УВ-7,5-1750; УВ-7,5-2000; УВ-7,5-2500; УВ-6-1750; УВ-6-2000 (ГОСТ 16233 — 77)	1500
20		К _л -2	То же, без герметизации соединений	1500
10		К _л -3	Асбестоцементные волнистые листы усиленного профиля марок ВУ-К (ГОСТ 8423—75) с герметизацией продольных и поперечных соединений между листами	1250
20		К _л -4	То же, без герметизации соединений	1250
10		К _л -5	Асбестоцементные волнистые листы среднего профиля типа СВ-1750 (ГОСТ 20430—75) с герметизацией продольных и поперечных соединений	750
25		К _л -6	То же, без герметизации соединений	750

Примечания:*

2. В районах с продолжительными снежными бурями (при объеме переносимого за зиму снега более 200 м³/м, определяемого по нормам строительной климатологии) необходимо предусматривать уплотнение

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС <http://www.know-house.ru/>

поперечных швов лентами из сжимаемых материалов (например, гернита, эластичного пенополиуретана по ГОСТ 10174—72 и др.), отвечающих требованиям соответствующих технических условий.

В складских зданиях для хранения зерна независимо от уклона кровель необходимо предусматривать уплотнение продольных и поперечных соединений между листами.

3. Допускается, при соответствующем обосновании, применять асбестоцементные листы других марок. При применении асбестоцементных листов ВО (ГОСТ 378—76) уклон кровли должен составлять 25 — 33%, в расчетный пролет между опорами листов (обрешеткой) — не более 525 мм. При уклоне кровли 25% нахлестка листов ВО вдоль ската должна быть не менее 200 мм, длина ската кровли — не более 9 м. При уклоне 33% и нахлестке листов не менее 120 мм длина ската кровли не должна превышать 15 м. В IVA и IVГ климатических подрайонах при длине ската кровли до 9 м и нахлестке листов вдоль ската не менее 200 мм допускается предусматривать асбестоцементные кровли из листов ВО и листов других видов с уклоном 10% без герметизации соединений.

Для закрепления листов ВО необходимо предусматривать оцинкованные гвозди по ГОСТ 9870—61*.

3.2. Поперек ската кровли волна перекрывающей кромки асбестоцементного листа должна перекрывать волну перекрываемой кромки смежного листа.

Вдоль ската кровли нахлестка асбестоцементных листов должна быть не менее 150 и не более 300 мм.

3.3. Для герметизации соединений между асбестоцементными листами в кровлях типов К_л-1, К_л-3, К_л-5 следует предусматривать герметизирующие мастики согласно настоящим Нормам.

3.4. При проектировании асбестоцементных кровель (типов К_л-1 — К_л-6) необходимо предусматривать применение листов только со срезанными углами.

Рядовые листы должны иметь срезанные диагональные противоположные углы. Карнизные, коньковые и краевые листы должны иметь один срезанный угол. Срезку углов не предусматривают только у начальных карнизных и конечных коньковых листов.

3.5. Крепление асбестоцементных листов к стальным и железобетонным прогонам необходимо предусматривать при помощи стальных оцинкованных крюков или скоб, а к деревянным брускам — оцинкованными шурупами (по ГОСТ 1144—70*). Листы СВ-1750 допускается закреплять к деревянным брускам оцинкованными гвоздями, отвечающими требованиям соответствующих ТУ.

Крюки, скобы, шурупы и оцинкованные гвозди должны быть в комплекте со стальными оцинкованными шайбами и мягкими прокладками.

При расчетном ветровом отсосе до 60 кгс/м² в рядовых кровельных листах приборы для крепления устанавливаются по нижнему прогону на гребне второй волны, считая от накрываемой (по одному креплению на лист). В карнизных и краевых накрываемых листах дополнительно устанавливаются крепления по гребням волн, предшествующих накрываемой волне, а в коньковых листах и по гребням второй волны — по верхним прогонам. При ветровом отсосе более 60 кгс/м² приборы для крепления листов дополнительно устанавливаются на гребне волны, предшествующей накрываемой.

3.6. Для компенсации деформаций в кровлях из волнистых асбестоцементных листов следует предусматривать устройство деформационных швов через 12—18 м.

При длине здания до 25 м деформационные швы в асбестоцементных кровлях не требуются.

3.7.* При примечании коньковых упрощенных деталей по в коньковой части асбестоцементных кровель следует предусматривать заполнение впадин между волнами цементным раствором марки 50 на длину 150 мм.

3.8. В местах пропуска вентиляционных блоков, шахт и другого инженерного оборудования (которое должно располагаться в коньковой части кровель) следует предусматривать переходные детали, защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали и герметичное соединение их со стенками блоков, шахт или оборудования.

3.9. У примыканий кровли к стенам следует предусматривать защитные фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец фартуков должен перекрывать не менее одной волны; по скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку не менее 100 мм.

3.10. Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек должны проходить через отверстия в гребне листов, жестко соединяться с несущими конструкциями и защищаться от затекания воды.

3.11. На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцовых стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию.

РЕШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЙ И ВЫБОР ТИПОВ КРОВЕЛЬ

3.12. Типы кровель из листовых материалов и конструктивные элементы покрытий зданий и сооружений следует принимать в соответствии с прил. 3.

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС <http://www.know-house.ru/>

3.13.* В качестве основания (опор) под асбестоцементные листы следует предусматривать прогоны из стали, железобетона или деревянные бруски, а при применении листов ВО — обрешетку из досок.

3.14. В утепленных покрытиях типа П_д-2 необходимо предусматривать пароизоляционный слой по швам между плитами, у примыканий плит к стенам, деформационным швам, в местах пропуска через покрытия шахт и труб (для предохранения от увлажнения парообразной влагой теплоизоляции и образовании конденсата на внутренней поверхности кровельных листов).

3.15. При проектировании многопролетных зданий с утепленными покрытиями типа П_д-2 на участках средних ендов допускается предусматривать кровлю из рулонных материалов в соответствии с указаниями раздела 2 настоящих Норм.

4. ВОДООТВОДЯЩИЕ УСТРОЙСТВА

4.1. Удаление с кровель дождевых и талых вод следует предусматривать с учетом норм проектирования соответствующих зданий и сооружений и требований строительных норм по проектированию канализации и водостоков зданий.

4.2. Водоприемные воронки внутренних водостоков необходимо располагать равномерно по площади кровли на пониженных участках вдоль каждого ряда продольных разбивочных осей здания. Уклоны по ендовам предусматривать не следует.

4.3. Для поддержания уровня воды при необходимости охлаждения кровли водой следует предусматривать установку съемных переливных патрубков.

4.4. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок: при площади участка кровли менее 700 м² допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм.

Присоединение воронок, установленных по обеим сторонам шва, к одному стояку или к общей подвесной линии допускается предусматривать при условии обязательного устройства компенсационных стыков, обеспечивающих герметичность и эластичность соединений.

4.5. Не допускается установка водосточных стояков в толще наружных стен. В чердачных покрытиях и в покрытиях с вентилируемыми воздушными прослойками приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки водостоков должны иметь теплоизоляцию.

Допускается предусматривать обогрев патрубков водосточных воронок и стояков в пределах охлаждаемых участков.

4.6. Чаши водосточных воронок должны быть жестко прикреплены хомутами к несущим настилам или к плитам покрытий и соединены со стояками внутренних водостоков через компенсаторы.

В покрытиях типов П-1, П-2, П-5 для установки водосточных воронок следует предусматривать стальные оцинкованные поддоны.

4.7. В местах установки водосточных воронок основной водоизоляционный ковер, наклеиваемый на фланец воронки, необходимо усиливать тремя мастичными слоями, армированными двумя слоями стеклохолста или стеклотетки согласно рис. 4 прил. 6. Усиление слоев основного водоизоляционного ковра допускается предусматривать также двумя слоями рулонных материалов, применяемых для устройства кровли, и слоем мешковины, пропитанной в мастике.

Прижимное кольцо должно жестко крепиться к чаше воронки.

4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобом и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623—75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета 1,5 см² на 1 м² площади кровли.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ КРОВЕЛЬ

5.1. Для зданий и сооружений, возводимых в Северной строительной-климатической зоне, следует предусматривать рулонные и мастичные кровли с уклоном, как правило, до 2,5%.

5.2. Для предотвращения появления вздутий между основанием и водоизоляционным ковром следует предусматривать в покрытиях типов П-1, П-3 непроклеенные полосы шириной 50—100 мм по швам между теплоизоляционными плитами вдоль ската кровель, а в покрытиях с пароизоляцией и выравнивающими стяжками (при уклоне кровли не более 8%) — полосовую или точечную приклейку нижнего слоя водоизоляционного ковра.

Точечная и полосовая приклейка должна быть равномерной и составлять 25—35% площади наклеиваемых полотнищ рубероида, при этом их раскатку следует предусматривать вдоль ската кровель, верхний край полотнища на коньковом участке кровли должен переходить на противоположную поверхность ската не менее чем на 1 м.

На карнизах и в местах примыкании кровель к выступающим конструктивным элементам необходимо предусматривать возможность выхода воздуха наружу из всех непроклеенных участков.

5.3. Для вентиляции чердачного пространства в продольных наружных стенах зданий с чердачными покрытиями необходимо предусматривать устройство приточно-вытяжных отверстий общей площадью сечения в каждой стене не менее 1:500 площади покрытия либо устройство в покрытии слуховых окон. Приточно-вытяжные отверстия должны иметь металлическую сетку с ячейками размером не более 20×20 мм.

Невентилируемые воздушные прослойки (пустоты) в покрытиях зданий допускаются над помещениями с относительной влажностью воздуха не более 60%; в невентилируемых покрытиях не разрешается применять древесину и теплоизоляционные материалы на ее основе.

Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС <http://www.know-house.ru/>

5.4. Требуемая высота вентилируемой воздушной прослойки над теплоизоляцией в покрытии типа П-7, П_т-2 определяется на основе расчета ее осушающего эффекта за годовой период эксплуатации и должна быть не менее 50 мм. Площадь приточно-вытяжных отверстий должна быть не менее площади сечения вентилируемой прослойки.

5.5. Каналы в покрытии типа П-8 следует предусматривать в случае, если начальная влажность легкого бетона превышает 15% (по весу), и при относительной влажности воздуха в помещении выше 60%.

5.6. Для уменьшения деформации усадки и коробления следует предусматривать гидрофобизацию наружной стороны асбестоцементных листов кремнийорганической жидкостью ГКЖ-94 по ГОСТ 10834-64 или ГКЖ-11 по МРТУ 6-02-271-63 либо окраску краской БТ-177 по ГОСТ 5631—70.*

5.7. Асбестоцементные кровли должны иметь возможно простую форму. Необходимо предусматривать герметизацию продольных и поперечных соединений между кровельными листами, если карнизные участки кровель имеют затенение (от солнечной радиации) соседними строениями.

5.8. Диаметр отверстий в асбестоцементных листах должен быть на 2—3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента.

Асбестоцементные листы не допускается учитывать при расчете жесткости несущих конструкций покрытия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Определение основных терминов

Кровля — верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.

Основание под кровлю — поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой клеивают слои водоизоляционного ковра (рулонного или мастичного). В кровлях на асбестоцементных волнистых листах — опоры для закрепления листов (прогоны или обрешетка).

Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных и мастичных кровель) — слои рулонных материалов на мастиках или слои мастик, армированные стекломатериалами, последовательно выполняемые по основанию под кровлю.




Дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный) — слои из рулонных материалов или мастик, армированных стекломатериалами, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

Защитный слой — элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.

Покрытие — верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Решения элементов покрытий с рулонными и мастичными кровлями

Тип покрытия	Схема покрытия	Элементы покрытия
П-1 — утепленное с профилированными настилами и теплоизоляцией — основанием под кровлю		1 — кровля типов К-2, К-3, К-3А, К-7 (в табл. 2); 2 — кровля К-1, К-2, К-3, К-3А, К-6, К-7;
П-2 — утепленное, в том числе из панелей с профилированными настилами и теплоизоляцией — основанием под кровлю		3 — кровля К-1 — К-3А, К-5 — К-8; 4 — кровля К-9 — К-12; 5 — стяжка типа С-2 (в п. 2.17); 6 — стяжка С-3 (в п. 2.18); 7 — теплоизоляция типов Т-1, Т-3 — Т-6, Т-16 (в прил. 4);
П-3 — утепленное с железобетонными плитами и теплоизоляцией — основанием под кровлю (в том числе из комплексных плит)		8 — теплоизоляция Т-7, Т-10; 9 — теплоизоляция Т-2, Т-9; 10 — теплоизоляция Т-3 — Т-5; 11 — теплоизоляция Т-7, Т-9, Т-10; 12 — теплоизоляция Т-8, Т-11, Т-12;



Внимание!!! Настоящий нормативный документ не является официальным изданием!

Справочно-информационная система по строительству НОУ-ХАУС <http://www.know-house.ru/>

П-4 — утепленное с железобетонными плитами и стяжками по теплоизоляции (в том числе из комплексных плит)		13 — теплоизоляция Т-15; 14 — пароизоляция типов В-1, В-2 (в прил. 5); 15 — пароизоляция В-2 — В-8; 16 — профилированные стальные настилы;
П-5 — неутепленное либо утепленное чердачное с кровлей по железобетонным плитам		17 — железобетонные плиты; 18 — участки склеивания пароизоляции с настилом
П-6 — утепленное с асбестоцементными полыми плитами		1 — кровля типов К-2, К-3, К-3А, К-7, К-8; 1' — кровля К-1 — К-3А, К-5 — К-8;
П-7 — утепленное с асбестоцементными каркасными плитами и вентилируемой воздушной прослойкой		2 — кровля К-9 — К-12; 3 — К-4, К-4А, 4 — стяжка типа С-2; 5 — стяжка С-3; 6 — обшивка асбестоцементных плит 7 — теплоизоляция Т-14;
П-8 — утепленное с ребристыми или плоскими плитами из армированных легких бетонов		8 — теплоизоляция Т-8, Т-11, Т-12; 9 — теплоизоляция Т-15; 10 — теплоизоляция Т-13 (несущая плита); 11 — пароизоляция В-9 — В-11; 12 — пароизоляция В-9, В-10;
П-9 — эксплуатируемое		13 — пароизоляция В-1, В-11, В-12; 14 — несущая железобетонная плита; 15 — вентилируемая воздушная прослойка; 16 — вентиляционные каналы диаметром 50 - 60 мм через 150 — 250 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Решения элементов покрытий с кровлями из асбестоцементных волнистых листов

Тип покрытия	Схема покрытия	Элементы покрытия
П _л -1 — неутепленное (или чердачное)		1 — кровля К _л -1—К _л -4; 2 — кровля К _л -5, К _л -6; 3 — прогоны стальные или железобетонные (в п. 3.13);
П ^л -2 — утепленное с железобетонными или асбестоцементными несущими плитами и вентилируемой воздушной прослойкой		4 $\frac{3}{4}$ бруски деревянные; 5 — теплоизоляция Т-14 (в прил. 4); 6 — пароизоляция В-9—В-11 (в прил. 5); 7 — пароизоляция В-1, В-2; 8 — несущая железобетонная плита; 9 — нижняя облицовка асбестоцементной плиты

Типы теплоизоляции

Тип теплоизоляции	Материалы теплоизоляции	Прочность, кгс/см ² , не менее	
		на сжатие	на изгиб
T-1	С добавками антипирентов пенополистирольные (ГОСТ 15588—70*) или пенополиуретановые плиты либо плиты из композиционных пенопластов на основе пенополистирола или пенополиуретана	1,5	1,8
T-2	С добавками антипирентов пенополистирольный или пенополиуретановый монолитный слой либо слой из композиционных пенопластов на основе пенополистирола или пенополиуретана	1,5	—
T-3	Гидрофобизированные минераловатные плиты повышенной жесткости, производимые из гидромассы	1	—
T-4	То же, прессового способа производства	0,8	—
T-5	Гидрофобизированные стеклопластовые плиты	0,6	—
T-6	Плиты перлитопластбетонные	2	—
T-7	Плиты перлитофосфогелевые (ГОСТ 21500-76) из перлитового легковеса	4,5 3	2,5 2
T-8	Перлитобитумные плиты (ГОСТ 16136-70)	—	2
T-9	Перлитобитумный монолитный слой	1,5	—
T-10	Калиброванные плиты из ячеистых бетонов с гидрофобизацией	8	—
T-11	Плиты: из легких бетонов из ячеистых бетонов (ГОСТ 5742—76) фибролитовые (ГОСТ 8928—70) из пеностекла	5 8 — 5	— — 4 —
T-12	Легкие теплоизоляционные бетоны монолитной укладки (в основном в составе комплексных плит)	2	—
T-13	Плиты из армированных легких бетонов (ГОСТ 7741-66)	Определяют по расчету	
T-14	Минераловатные плиты жесткие и полужесткие (ГОСТ 9573-72*)	—	—
T-15	Керамзит (ГОСТ 9759—71), шунгизит (ГОСТ 19345—73), перлит (ГОСТ 10832-74*), вермикулит (ГОСТ 12865-67) и другие теплоизоляционные засыпки с объемным весом до 600 кгс/м ³ (в основном в составе комплексных плит)	—	—
T-16	Пенопластовые плиты на основе резольных фенолформальдегидных смол (ГОСТ 20916—75)	2	2,6

Примечания: 1. Прочность на сжатие теплоизоляции T-1—T-6, T-16 определяется при 10%-ной деформации.
2. Плиты в типах теплоизоляции T-7 рекомендуется предварительно оклеивать рубероидом для уменьшения повреждаемости и предохранения от увлажнения.
3. В теплоизоляции типа T-15 сверху должны укладываться и уплотняться гранулы более мелких фракций.

4. Теплоизоляционные слои монолитной укладки (типов Т-9, Т-12) должны разделяться температурно-усадочными плитами на участки размером не более 3×3 м. В покрытиях со стальными профилированными настилами эти швы должны располагаться над прогонами и фермами, а в покрытиях с железобетонными плитами — над торцевыми стыками несущих плит.

5. Не должно допускаться непосредственного контакта теплоизоляции типа Т-16 со стальными профилированными настилами.

6. В теплоизоляции типа Т-1 плиты прочностью на сжатие 1 кгс/м² допускается при условии предварительной оклейки их рубероидом для повышения прочности при продавливании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Типы пароизоляции

Тип пароизоляции	Материал пароизоляции	Расчетные сопротивления пароизоляции, м ² ·ч·мм рт.ст/г
В-1	Рубероид, наклеенный на горячем битуме и покрытый сверху битумом (для паклейки теплоизолированных материалов)	12,3
В-2	Рубероид, наклеенный на горячем битуме	10,3
В-3	Рубероид, наклеенный на битумно-кукерсольной мастике и покрытый сверху этой же мастикой	16,4
В-4	Рубероид, наклеенный на битумно-кукерсольной мастике	13,1
В-5	Рубероид	8,3
В-6	Окраска горячем битумом за 1 раз	2
В-7	Окраска битумно-кукерсольной мастикой за 1 раз	4,8
В-8	То же, за 2 раза	8,1
В-9	Окраска поливинилхлоридным лаком (ГОСТ 7313-75) за 2 раза	29
В-10	Окраска хлоркаучуковым лаком за 2 раза	26
В-11	Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мк, наклеенная на битумно-кукерсольной мастике (ГОСТ 10354-73)	1000
В-12	Изол (ГОСТ 10296-71)	40

Примечания: 1. Для пароизоляции предусматривается рубероид марок РКМ-350Б, РКМ-350В.

2. При проектировании пароизоляции В-1 — В-4 по бетонным поверхностям несущих железобетонных плит может предусматриваться затирка их цементно-песчаным раствором проектной марки 50 толщиной 5 мм.

3. Для пароизоляции продольных и поперечных стыков между панелями в покрытии типа П-2 (прил. 2) необходимо предусматривать применение герметизирующих мастик в соответствии с п. 2.9 настоящих Норм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Схемы деталей кровель



Рис. 1. Примеры примыканий кровель

a — к стенам высотой более 450 мм; *б* — то же, при выполнении мероприятий по п. 5.2; 1 — основной водоизоляционный ковер (по табл. 2); 2 — слой дополнительного водоизоляционного ковра с верхним слоем из рубероида (или толи) с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (по п. 2.5); 3 — защитный слой (согласно табл. 2); 4 — защитный фартук из оцинкованной кровельной стали; 5 — герметизирующая мастика (согласно п. 2.9); 6 — крепежных элементов (для закрепления слоев водоизоляционного ковра, защитных фартуков); 7 — диффузионная прослойка (согласно п. 5.2), сообщающаяся с наружным воздухом

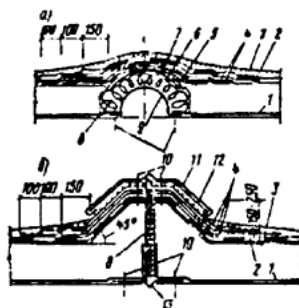


Рис. 7. Примеры решений деформационных швов

a — при ширине шва до 60 мм с полукруглым компенсатором из оцинкованной стали (при ширине вставки 500 — 1000 мм компенсатор выполнять из листовой стали толщиной 3 — 4 мм); *б* — со стенками из сборных бетонных деталей; 1 — пароизоляция (по расчету); 2 — основной водоизоляционный ковер (по табл. 2); 3 — защитный слой (согласно табл. 2); 4 — слой дополнительного водоизоляционного ковра по п. 2.5 (в швах с полукруглыми компенсаторами выполнять из стеклоткани или стеклосетки); 5 — полоса рубероида (насухо); 6 — выкружка из оцинкованной кровельной стали; 7 — полотнище рубероида (насухо); 8 — несгораемый минераловатный утеплитель; 9 — компенсатор радиусом 80 мм из оцинкованной стали; 10 — оси крепежных элементов; 11 — фартук из оцинкованной стали; 12 — полосы из стали 4×40 мм через 600 мм; 13 — V-образный компенсатор




Рис. 3. Пример решения пропуска труб

1 — основной водоизоляционный ковер; 2 — защитный слой (согласно табл. 2); 3 — слой дополнительного водоизоляционного ковра; 4 — ось крепежных элементов; 5 — зонт из оцинкованной кровельной стали; 6 — круглый или прямоугольный стальной патрубок с фланцем; 7 — просмоленная пакля; 8 — зажимной хомут; 9 — герметизирующая мастика; 10 — пропускная труба

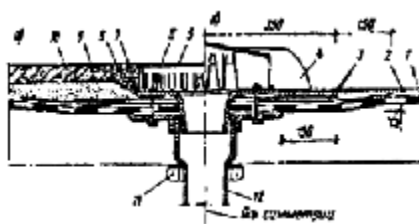


Рис. 4. Примеры решения кровель в местах установки водосточных воронок

a — в покрытиях с железобетонными плитами при эксплуатируемой кровле (см. п.2.11); *б* — то же, при неэксплуатируемой кровле; 1 — основной водоизоляционный ковер (по табл. 2); 2 — защитный слой (согласно табл. 2); 3 — слой дополнительного водоизоляционного ковра из мастик, армированных стеклосеткой или стеклотканью; 4 — струевыпрямитель колпака водоприемной воронки; 5 — съемная крышка водоприемного колпака; 6 — накидная гайка с шайбой; 7 — прижимное кольцо; 8 — гравий фракцией не менее 15 мм; 9 — цементно-песчаный раствор или кварцевый песок (по п. 2.11); 10 — бетонные или армоцементные плитки (по п. 2.11); 11 — зажимной хомут; 12 — чаша водоприемной воронки

Перечень материалов и технических условий (по состоянию на I/XII 1976 г.)

Наименование материала	Номер технических условий	Утверждены
Толь гидроизоляционный антраценовый марки ТАГ-350	ТУ 21-27-05-68	Минстройматериалов СССР
Рубероид антисептированный дегтевый марки РМД-350, РПД-300, РКД-420, РКД-350	ТУ 21-27-28-71	То же
Рубероид с мастичным покровным слоем марки Р ₃ М-350, Р _а К-420, Р ₃ К-350	ТУ 21-27-30-72	»
Рубероид с цветной посыпкой марки РКЦ-420	ТУ 21-27-09-68	»
Рубероид наплавляемый марки РМ-500-2, РК-500-2, РК-420-1	ТУ 21-27-35-74	»
Стеклохолст марки ВВ-Г, ВВ-К	ТУ 21-23-44-73	»
Стеклосетка марки ССС, СС-1	ТУ 6-11-99-75	Минхимпром СССР
Битумно-резиновая мастика (горячая)	ТУ 21-27-41-75	Минстройматериалов СССР
Битумная мастика (холодная)	ТУ 21-27-16-68	То же
Битумно-латексно-кукерсолевая мастика	ТУ 400-2-51-76	Главмосстрой при Мосгорисполкоме
Мастика кровелит	ТУ 84-257-71	Минстройматериалов СССР
Гуммировочный состав на основе паирита НТ	ТУ 38-10-518-70	ВНИИСК
Хлорсульфированный полиэтилен (лпк)	ТУ 02-13-47-75	НИИЖБ
Битумно-бутилкаучуковая мастика (холодная) марки МББ-Х-120	ТУ 21-27-39-74	Минстройматериалов СССР
Водная суспензия тиокола Т-50	ТУ 38-30318-70	Казанский з-д СК им. Кирова
Раствор наирита НТ	МРТУ 6-04-144-63	Миннефтехимпром СССР
Герметизирующая мастика марки АМ-0,5	ТУ 84-246-75	
Герметизирующая мастика марки «Эластосил 11-06»	ТУ 6-02-755-73	Минхимпром СССР
Герметизирующая мастика марки УТ-32	ТУ 38-105462-72	Миннефтехимпром СССР
Аминная соль 2,4Д	ТУ 6-01 -893-73	Минхимпром СССР
Плиты пенополиуретановые	ТУ ВНИИСС 67-66	ВНИИСС
	ТУ 67-78-75	Минтяжстрой СССР
	ТУ 34-4627-75	Минэнерго СССР
Композиционный пенопласт на основе пенополистирола	ТУ 66-110-74	МПСМ РСФСР
Монурон	ТУ 6-И-18-67	НИИХСЗР
Монолитный пенополистирол с антипиренами	ТУ 5-1-02-75	ЦНИИСК
Гидрофобизированные минераловатные плиты повышенной жесткости из гидромассы	ТУ 67-113-76	Минтяжстрой СССР
	ТУ 21-РСФСР-3-72-76	МПСМ РСФСР
	ТУ 21-РСФСР-27-65-76	То же
	ТУ 21-УзССР-63-76	МПСМ УзССР
То же, прессового способа	ТУ 21-ЛитССР-39-74	МПСМ ЛитССР
Гидрофобизированные стек-	ТУ 400-1/52-	Главмособлстроймате-

лопастовые плиты	62-73	риалов
Плиты перлитопластбетонные	ТУ 480-1-145-74	То же
Плиты из перлитового легковеса	ТУ 21-31-7-74	Минстройматериалов СССР
Перлитобитумный монолитный слой	МРТУ 21-13-65	То же
Плиты из легких бетонов	ТУ 400-1-63-72	Главмосoblстройматериалов
Плиты из пеностекла	ТУ 21-01-294-69	Минстройматериалов СССР
Хлоркаучуковый лак	СТУ 107-03-05-62	Минхимпром СССР
Калиброванные плиты из ячеистых бетонов (с гидрофобизацией)	ТУ 21-ЛитСССР-45-75	МПСМ ЛитСССР
Перлитовый обжиговый легковес	ТУ 21-31-4-73	Минстройматериалов СССР
Гернит	ТУ 480-1-119-71	Главмосoblстройматериалов
Приборы для крепления асбестоцементных волнистых листов	МРТУ 7-5-61	Госстрой СССР